

V předchozím letáku došlo ke zveřejnění normy závazné pro DN 80, správně je pro DN 50, jak je uvedeno na obrázku.

V rámci výměny vodoměrů v obci je každý majitel vodovodní přípojky POVINNEN (dle zák. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích) si nechat připravit odborně STANOVENOU vodoměrnou sestavu.

Vodoměr bude dodán od obce. Obec rovněž hradí vlastní montáž vodoměru ve výši 300 Kč. Pro občany, kteří si nechtějí shánět odbornou firmu: prostřednictvím obce lze zabezpečit montáž sestavy odbornou firmou za cenu cca 2000 Kč s DPH, dle podmínek u jednotlivých domů. Zájemci necht' se hlásí v krámku do 13. listopadu 2017, nebo emailem na obec@narysov.cz .

Firma provádějící montáž musí:

- provést montáž vodoměrné sestavy
- provést výměnu vodoměru
- odpojit případnou větev na vodu ze studny
(v souladu s platnými normami nelze do rozvodu v nemovitosti kombinovat tyto dva zdroje vody)
- doložit na obec „Montážní list vodoměru“ a vrátit na obec starý vodoměr
- vyfakturovat 300 Kč na obec *(za výměnu vodoměru)*


Majitel nemovitosti musí:

- doložit kopii faktury za provedení montáže vodoměru odbornou firmou
- doložit kopii faktury nebo čestné prohlášení o odborné montáži vodoměrné sestavy

Předpokládaná doba realizace výměny do konce ledna 2018.

Za výše předchozí chybu se omlouváme.

Vodovodní přípojka do DN 50

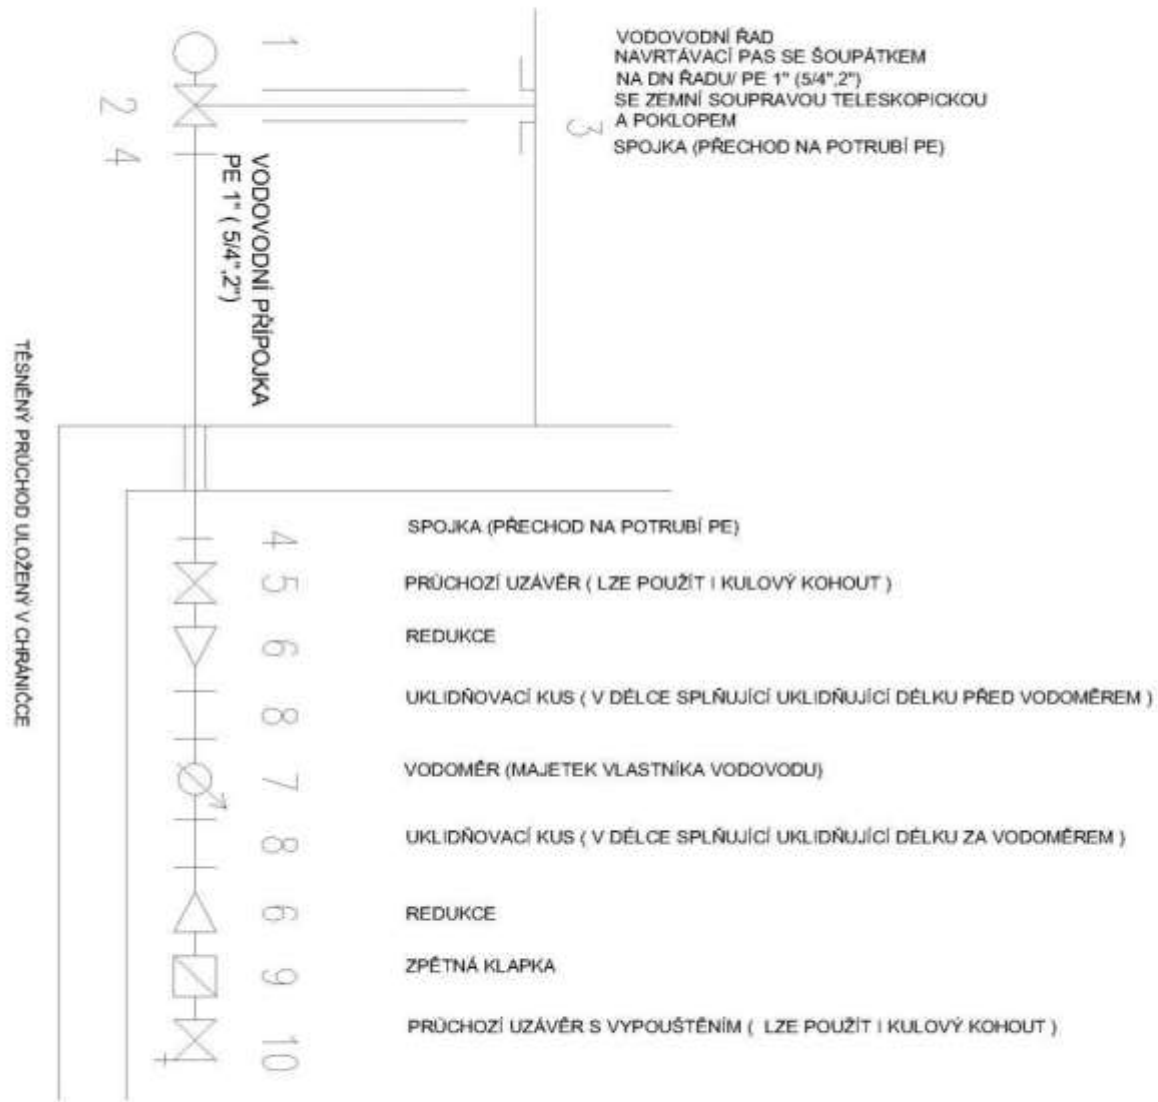

POZOR: KULOVÉ UZÁVĚRY VYŽADUJÍ ČASTĚJŠÍ MANIPULACI (JAKO UZÁVĚRU LZE POUŽÍT ŠIKMÝ SEDLOVÝ VENTIL)
Poznámka: položky 1-3 jsou součástí vodovodu, položky 5-10 mohou být sjednoceny do tří nich sestav.